

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜNLER

- **BOMBE KAPAK SIZDIRMAZ KAP (2000 CC)**
- **KAPSÜL KEK KALIBI**
- **POĞAÇA KEK KABI**
- **SIZDIRMAZ KAP (500 CC)**
- **SIZDIRMAZ KAP (BÜYÜK) İKİLİ**
- **ALÜMİNYUM SÜTLAÇ KABI**
- **TATLI KASESİ (ADET)**
- **TATLI KASESİ (KG)**
- **ÜÇGEN DİLİM PASTA KABI**
- **KÜÇÜK EKLER KAPSÜL (PAKET)**


ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yüklenici firma teslim edeceği sarf malzemeleri teknik şartname ve zorunlu yasal süresi içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazetede son yayımlanan Türk Gıda Kodeksindeki; güncel ilgili Mevzuat ve Tebliği'ne sarf malzemeleri için gerekli vasıflara uygun olmasını sağlayacaktır.

1. Teknik Özellikler

1.1 BOMBE KAPAK SIZDIRMAZ KAP (2000 CC)

- 1.1.1 Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik'e uygun olacaktır.
- 1.1.2 Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
- 1.1.3 Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır. Migrasyon olmamalıdır.
- 1.1.4 Çabuk bozulmasına, küflenmesine ya da bayatlamasına yol açmamalıdır.
- 1.1.5 Bombe kapaklı olup, 2000 cc hacminde 1 numara PET olacaktır.
- 1.1.6 Ölçüleri en boy yükseklik 224,5 mm x 172 mm x 110 mm olacaktır.

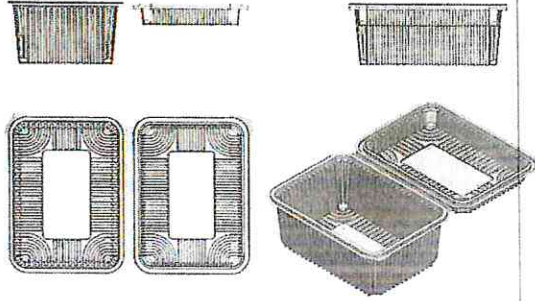


Şekil 1. Bombe kapak sızdırmaz kap (2000 cc)

2.1 KAPSÜL KEK KALIBI

- 2.1.1 Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik'e uygun olacaktır.
- 2.1.2 Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
- 2.1.3 Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 2.1.4 Migrasyon olmamalıdır.
- 2.1.5 Isıya dayanıklı renk deformasyonu yapmamalıdır.
- 2.1.6 Kağıt yüzeyi PET ile kaplı olmalıdır.
- 2.1.7 Kapsül Kek Kalıbı muhtelif renk ve desenlerde, görüntüsü ve ölçüleri görseldeki gibi yüksekliği 40 mm, taban çapı 62 mm ve üst çapı 80 mm olmalıdır.


50 M
1/1

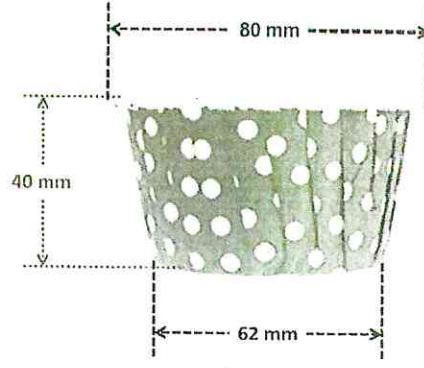

Şekil 2. Kapsül Kek Kalıbı

3.1 POĞAÇA KEK KABI

- 3.1.1 Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik’e uygun olacaktır.
- 3.1.2 Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
- 3.1.3 Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır. Sızdırmaz özellikte olmalıdır.
- 3.1.4 Migrasyon olmamalıdır.
- 3.1.5 Çabuk bozulmasına, küflenmesine ya da bayatlamasına yol açmamalıdır.
- 3.1.6 Poğaç kek kabı yüksek kapaklı olmalıdır.
- 3.1.7 1000 cc hacminde olmalıdır.
- 3.1.8 Poğaç kek kabı ölçüleri görseldeki gibi olmalıdır.

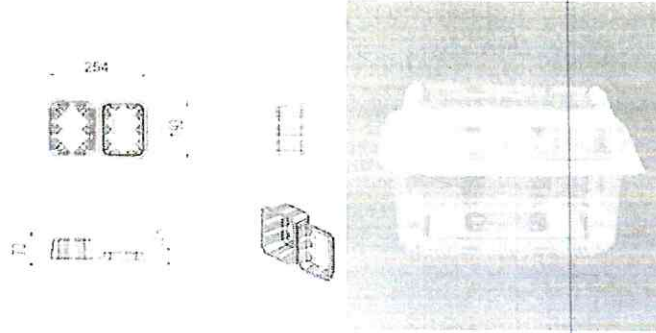


Şekil 3. Poğaç Kek Kabi

4.1 SIZDIRMAZ KAP (500 CC)

- 4.1.1 Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik’e uygun olacaktır.
- 4.1.2 Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
- 4.1.3 Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4.1.4 Migrasyon olmamalıdır.
- 4.1.5 Çabuk bozulmasına, küflenmesine ya da bayatlamasına yol açmamalıdır.
- 4.1.6 Düz kapaklı olup, 1 numara PET olacaktır.
- 4.1.7 Ölçüleri en boy yükseklik 121 mm x 135 mm x 58 mm olacaktır.

EG

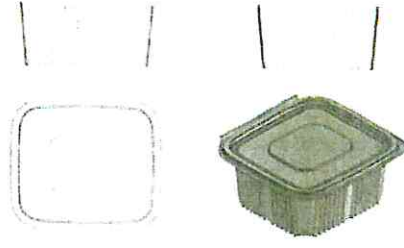

Şekil 4. Sızdırmaz Kap (500 cc)

5.1 SIZDIRMAZ KAP (BÜYÜK) İKİLİ

- 5.1.1 Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik’e uygun olacaktır.
- 5.1.2 Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
- 5.1.3 Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5.1.4 Migrasyon olmamalıdır.
- 5.1.5 Sızdırmaz Kap (Büyük) İkili yüksek kapaklı, 750 cc hacminde, 1 numara PET olmalıdır.
- 5.1.6 Sızdırmaz Kap (Büyük) İkili V 20 kodlu olmalıdır.
- 5.1.7 Sızdırmaz Kap (Büyük) İkili ölçüleri 218x118x48 mm, rengi şeffaf, şekli görseldeki gibi olmalıdır.


118 mm



218 mm



48 mm

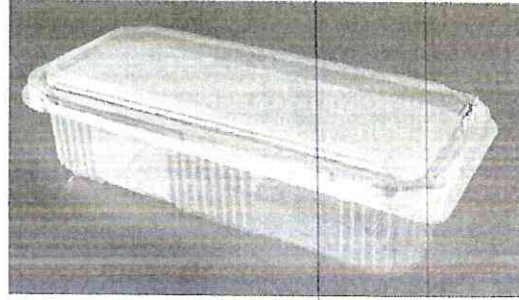

Şekil 5. Sızdırmaz Kap (Büyük) İkili

6.1. ALÜMİNYUM SÜTLAÇ KABI

- 6.1.1 Yüksek ısıya dayanıklı (+350°C) olmalıdır.
- 6.1.2 Dış uzunluğu 110 mm, iç uzunluğu 100 mm, alt tabanı 82x82 mm ve derinliği 40 mm olmalıdır.
- 6.1.3 Ürün doldurulduğunda eğilip bükülmeyecek mukavemette olmalıdır.
- 6.1.4 Firma tarafından kapalı ambalajlar içerisinde paketlenmelidir.

EG



Şekil 6. Alüminyum Sütlaç Kabı

7.1. TATLI KASESİ (ADET)

7.1.1 Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik’e uygun olacaktır.

7.1.2 Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.

7.1.3 Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.

7.1.4 Migrasyon olmamalıdır.

7.1.5 Tatlı Kasesi (Adet) yüksek kapaklı, 6 numara PS olmalıdır.

7.1.6 Tatlı Kasesi (Adet) ölçüleri 118 mm çapında, rengi şeffaf, şekli görseldeki gibi olmalıdır.

Şekil 7. Tatlı Kasesi (Adet)

8.1.TATLI KASESİ (KG)

8.1.1 Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik’e uygun olacaktır.

8.1.2 Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.


8.1.3 Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.

8.1.4 Migrasyon olmamalıdır.

8.1.5 Tatlı Kasesi (kg) yüksek kapaklı, 1 numara PET olmalıdır.

8.1.6 Tatlı Kasesi (kg) ölçüleri Şekil 8’de verildiği gibi, rengi şeffaf, şekli görseldeki gibi olmalıdır.


89 ✓

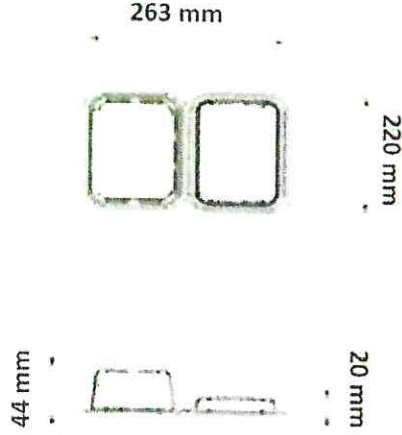

Şekil 8. Tatlı Kasesi (kg)

9.1. ÜÇGEN DİLİM PASTA KABI

- 9.1.1. Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik’e uygun olacaktır.
- 9.1.2. Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
- 9.1.3. Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 9.1.4. Migrasyon olmamalıdır.
- 9.1.5. Çabuk bozulmasına, küflenmesine ya da bayatlamasına yol açmamalıdır.
- 9.1.6. Siyah tabanlı olup, yüksek şeffaf kapalı, 1 numara PET olacaktır.
- 9.1.7. Ölçüleri en boy yükseklik 150 mm x 115 mm x 55 mm olacaktır.

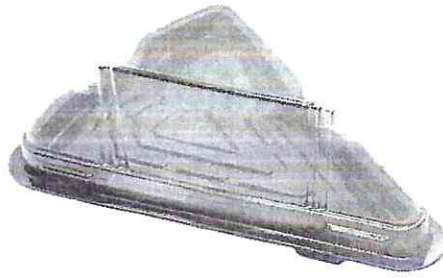

Şekil 9. Üçgen dilim pasta kabı

10.1. KÜÇÜK EKLER KAPSÜL (PAKET)

- 10.1.1. Ambalaj materyali; 05.04.2018 tarih ve 30382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik’e uygun olacaktır.
- 10.1.2. Ürünü hijyenik olarak; dış kirleticilerden korumalıdır.
- 10.1.3. Taşıma koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
- 10.1.4. Migrasyon olmamalıdır.
- 10.1.5. Isıya dayanıklı renk deformasyonu yapmamalıdır.

- 10.1.6 Küçük Ekler Kapsül muhtelif renk ve desenlerde, görüntüsü ve ölçüleri görseldeki gibi yüksekliği 20 mm, en ve boyu 25x54 mm olmalıdır.
- 10.1.7 Paket içeriğinde 1000 adet bulunmalıdır.

Şekil 10. Küçük ekler kapsül

2. Taşıma ve Depolama

- 2.1 Türk Gıda Kodeksi ilgili mevzuat ve tebliğine uygun Taşıma ve Depolama koşulları sağlanmalıdır.
- 2.2 Nakliye veya depolama sırasında yırtık, ıslanmış, kirlenmiş veya bozulmuş ürün alınmayarak iade edilecektir.
- 2.3 Taşıma araçları ürün ambalajına bulaşı olmayacak, zarar vermeyecek özellikte olmalı. Her yüklemeden önce temizliği kontrol edilmeli iç çeperinde delici, paslı noktalar olmamalıdır.
- 2.4 Ürün idarenin belirlediği termin programına göre peyder pey alınacak, nakliye hamaliye vs. giderler yükleniciye ait olmak üzere mal idarenin deposuna indirilerek teslim edilecektir.

3. Uygulama

- 3.1 İdareye teslim edilmek üzere yüklenici tarafından araçla getirilen ürün; öncelikle depoya indirilmeden araç üzerinden numune alınarak teknik şartnamedeki istenen bazı kriterlere, pastane koordinatörü ve ustalar fiziksel muayene yaparak uygunluğuna bakacaktır. Araç üstünden alınan numunenin muayene sonucu uygun çıkar ise ürün istiflenerek yıkılır, sonrasında gerek görüldüğü taktirde kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için dış laboratuvara gönderilir.
- 3.2 Peyderpey alımlarda ürün kullanılırken ürünün teknik özelliklerinin uymadığı fark edildiğinde tutanak tutulur ve yüklenici ile iletişime geçilerek değişimi sağlanır.
- 3.3 Ürünü teslim edecek yüklenici firma teslim edeceği ürünün teknik şartname ve ilgili gıda ve ambalaj mevzuatındaki tebliğ/yönetmeliğine ve istenilen vasıflara uygun olmasını sağlamakta öncelikle sorumlu olup, bu hususu kabul ve taahhüt eder. Uygun olmaması halinde Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin göreceği maddi ve manevi zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
- 3.4 Getirilen ürünün muayenesi idarenin laboratuvarında, duyuusal, fiziksel ve imkanlar dahilinde de yapılabilen kimyasal analizlere bakılacak, şüpheli bir durumda ve gerekli hallerde laboratuvar yetkilisi tarafından veya muayene kabul komisyonu tarafından belirlenecek resmi bir kurum laboratuvarında analiz yapılacaktır. Resmi kurumun vermiş olduğu sonuç kesin olup, yüklenici firma itiraz edemez. Resmi kuruma ödenecek analizle ilgili her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.

25 Pr ✓

4. Diğer Hususlar


- 4.1 Yüklenici istenilen belgeleri AHE ilgili birime teslim etmekle yükümlüdür.
- 4.2 Yüklenici ilgili doküman listesine uygun üretim, tedarik ve taşıma yaptığını taahhüt ve kabul eder.
- 4.3 Malı teslim edecek yüklenici firma teslim ettiği ürünün TKG ve ilgili gıda mevzuatına uygun olmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Teknik şartnamede yazılı olmayan hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü ve ilgili gıda mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Birbirlerine çelişkili olan hükümlerde idarenin lehine olan hüküm geçerli sayılacaktır.
- 4.4 İdare, kesin ürün kabulünü, yüklenici firmanın getireceği her partideki numuneyi işletme de üründe sorun yaşanmaması, ambalajda yırtılma, bozulma olmaması durumunda ürünün paketlenmesine uygun olduğunda, ürünün kesin kabulünü yapar, Kesin kabulü yapılmayıp iade edilen ürünlerin her türlü masrafları yükleniciye ait olacaktır. Satın Alma, Muhasebe birimlerine iade faturası için bilgi verilecektir. Yüklenici firma bu konuda herhangi hak ve itirazda bulunamaz
- 4.5 İstekli tarafından gelen numuneler de, idare tarafından teklif değerlendirme aşamasında numune istemesi durumunda 4.4'deki şartlar geçerlidir.
- 4.6 Bu şartname idari şartnamenin ve diğer ihale dokümanlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Birbirlerine çelişkili hallere idarenin lehine olan hüküm uygulanır.

İSTENİLEN BELGELER:

Aşağıdaki belgeler iş bu teknik şartnamenin kaşeli ve imzalı olarak yüklenici tarafından onaylı hali ile birlikte idarenin talep etmesi halinde idareye teslim edilir.

- Ürüne ait son 1 yıl içerisinde yapılmış akredite analiz raporları, (toplam migrasyon, ambalajın gıdaya uygunluğu vb.)
- Üretici firmanın haşere ile mücadelesine yönelik aldığı önlemi gösteren son tarihli ilaçlama belgesi veya formu.
- Ürünün araca istiflenmeden önceki ve aracın gıdaya uygun olduğunu gösteren son kalite kontrol formu (üretim yetkilisi kaşeli ve imzalı olmalıdır)


Dr. Edemem ÖZÇELİK
ARGE Mühendisi

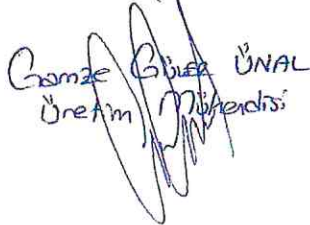
Gamze Güler ÜNAL
Üretim Mühendisi


Adnan Kaplan



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
ETİKETLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜNLER

- Etiket (Glutensiz Fındıklı Kek) (Adet)
- Etiket (Glutensiz Peynirli Poğaçı) (Adet)
- Etiket (Glutensiz Sade Poğaçı) (Adet)
- Etiket (Glutensiz Üzümlü Kek) (Adet)
- Etiket (Profiterol) (Adet)
- Etiket (Profiterol) (kg)
- Etiket (Magnolia) (Adet)
- Etiket (Supangle) (Adet)
- Etiket (Tatlı Kurabiye) (Adet)
- Etiket (Tuzlu Kurabiye) (Adet)

**ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
ETİKETLER TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Yüklenici firma teslim edeceği etiketleri teknik şartname ve zorunlu yasal süresi içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazetede son yayımlanan Türk Gıda Kodeksindeki; güncel ilgili Mevzuat ve Tebliği'ne etiketler için gerekli vasıflara uygun olmasını sağlayacaktır.

1. Teknik Özellikler

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. firmasında Pastane Bölümünde kullanılacak olan tabloda belirtilen 10 kalem etiket alımı için hazırlanmıştır.

Sıra	Etiket Adı	Adet	En(cm)	Boy(cm)
1	Etiket (Glutensiz Fındıklı Kek) (Adet)		6,5	40
2	Etiket (Glutensiz Peynirli Poğaçı) (Adet)		6,5	40
3	Etiket (Glutensiz Sade Poğaçı) (Adet)		6,5	40
4	Etiket (Glutensiz Üzümlü Kek) (Adet)		6,5	40
5	Etiket (Profiterol) (Adet)		21	4,5
6	Etiket (Profiterol) (kg)		14	9
7	Etiket (Magnolia) (Adet)		6,5	40
8	Etiket (Supangle) (Adet)		21	4,5
9	Etiket (Tatlı Kurabiye) (Adet)		6,5	30,5
10	Etiket (Tuzlu Kurabiye) (Adet)		6,5	30,5

- 1.1. Ambalaj materyali, Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Dair Yönetmelik'e uygun olacaktır.
- 1.2. Ölçüler ve tasarım işletmenin belirlediği özelliklerde olacaktır.
- 1.3. Etiketlerin tamamı renkli olacaktır (**Öncesinde numune verilecektir**).
- 1.4. Etiketler parlak selefona kaplama olacaktır.
- 1.5. Etiketlerin kağıt kalitesi kuşe güçlü çıkarma olacaktır.
- 1.6. Etiketlerin kesimi lazer bıçak şekilli yarım keski olacaktır.
- 1.7. Etiketler tabaka halinde 1000'lik şekilde paketlenilecek ve shrinkli olacaktır.
- 1.8. Etiketler yapıştırıldığı yüzeyden kolay çıkmamalıdır.
- 1.9. Etiket köşeleri yuvarlak uçlu olmalı, açma işlemini kolaylaştırmalıdır.
- 1.10. Etiketlerin baskı kalitesi çok küçük yazılarda dahi iyi olmalı, yazılarda dağılma ve fluluk olmamalıdır.
- 1.11. Migrasyon olmamalıdır.

2. Taşıma ve Depolama

- 2.1 Türk Gıda Kodeksi ilgili mevzuat ve tebliğine uygun Taşıma ve Depolama koşulları sağlanmalıdır.
- 2.2 Nakliye veya depolama sırasında yırtık, ıslanmış, kirlenmiş veya bozulmuş ürün alınmayarak iade edilecektir.

- 2.3 Taşıma araçları ürün ambalajına bulaşı olmayacak, zarar vermeyecek özellikte olmalı. Her yüklemenden önce temizliği kontrol edilmeli iç çeperinde delici, paslı noktalar olmamalıdır.
- 2.4 Ürün idarenin belirlediği termin programına göre peyder pey alınacak, nakliye hamaliye vs. giderler yükleniciye ait olmak üzere mal idarenin deposuna indirilerek teslim edilecektir.

3. Uygulama

- 3.1 İdareye teslim edilmek üzere yüklenici tarafından araçla getirilen ürün; öncelikle depoya indirilmeden araç üzerinden numune alınarak teknik şartnamedeki istenen bazı kriterlere, pastane koordinatörü ve ustalar fiziksel muayene yaparak uygunluğuna bakacaktır. Araç üstünden alınan numunenin muayene sonucu uygun çıkar ise ürün istiflenerek yıkılır, sonrasında gerek görüldüğü taktirde kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için dış laboratuvara gönderilir.
- 3.2 Peyderpey alımlarda ürün kullanılırken ürünün teknik özelliklerinin uymadığı fark edildiğinde tutanak tutulur ve yüklenici ile iletişime geçilerek değişimi sağlanır.
- 3.3 Ürünü teslim edecek yüklenici firma teslim edeceği ürünün teknik şartname ve ilgili ambalaj ve etiketleme mevzuatındaki tebliğ/yönetmeliğine ve istenilen vasıflara uygun olmasını sağlamakta öncelikle sorumlu olup, bu hususu kabul ve taahhüt eder. Uygun olmaması halinde Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin göreceği maddi ve manevi zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.


4. Diğer Hususlar


- 4.1 Etiketin üzerine basılacak klişe için İdareden onay alınmadan üretime geçilmeyecektir. Onay almak için şartnamede belirtilen kalitede ve özellikte kromolin getirilmesi zorunludur. Yüklenici bu duruma itiraz edemez ve herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
- 4.2 Malzemelerin teknik özellikleri ile ilgili olarak ANALİZ SERTİFİKASI İdare'nin talebi üzerine verilecektir. Migrasyon analizi idareye teslim edilmek zorundadır.
- 4.3 **İdare ambalaj üzerindeki tüm baskı klisesini değiştirme hakkına sahiptir.** Yüklenici bu duruma itiraz edemez, her hangi bir hak talebinde bulunamaz.
- 4.4 **Yüklenici, yapmış olduğu tasarım dosyalarını orijinal tasarım formatında, görsel (JPEG, PNG, GIF, TIFF) ve Taşınabilir Belge Formatı (PDF) olarak idareye teslim etmek zorundadır.**
- 4.5 Yüklenici istenilen belgeleri AHE ilgili birime teslim etmekle yükümlüdür.
- 4.6 Yüklenici ilgili doküman listesine uygun üretim, tedarik ve taşıma yaptığını taahhüt ve kabul eder.
- 4.7 Malı teslim edecek yüklenici firma teslim ettiği ürünün TGK ve ilgili gıda mevzuatına uygun olmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Teknik şartnamede yazılı olmayan hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü ve ilgili gıda mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Birbirlerine çelişkili olan hükümlerde idarenin lehine olan hüküm geçerli sayılacaktır.
- 4.8 İdare, kesin ürün kabulünü, yüklenici firmanın getireceği her partideki numuneyi işletme de üründe sorun yaşanmaması, etikette yırtılma, bozulma olmaması durumunda ürünün paketlenmesine uygun olduğunda, ürünün kesin kabulünü yapar, Kesin kabulü yapılmayıp iade edilen ürünlerin her türlü masrafları yükleniciye ait olacaktır. Satın Alma, Muhasebe birimlerine iade faturası için bilgi verilecektir. Yüklenici firma bu konuda herhangi hak ve itirazda bulunamaz.
- 4.9 İstekli tarafından gelen numuneler de, idare tarafından teklif değerlendirme aşamasında numune istemesi durumunda 4.7'deki şartlar geçerlidir.
- 4.10 Bu şartname idari şartnamenin ve diğer ihale dokümanlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Birbirlerine çelişkili hallere idarenin lehine olan hüküm uygulanır

İSTENİLEN BELGELER:

Aşağıdaki belgeler iş bu teknik şartnamenin kaşeli ve imzalı olarak yüklenici tarafından onaylı hali ile birlikte idarenin talep etmesi halinde idareye teslim edilir.

- Ürüne ait son 1 yıl içerisinde yapılmış akredite analiz raporları, (toplam migrasyon, ambalajın gıdaya uygunluğu vb.)
- Üretici firmanın haşere ile mücadelesine yönelik aldığı önlemi gösteren son tarihli ilaçlama belgesi veya formu.
- Ürünün araca istiflenmeden önceki ve aracın gıdaya uygun olduğunu gösteren son kalite kontrol formu (üretim yetkilisi kaşeli ve imzalı olmalıdır)


Dr. Egemen ÖZÇELİK
ARGE Mühendisi

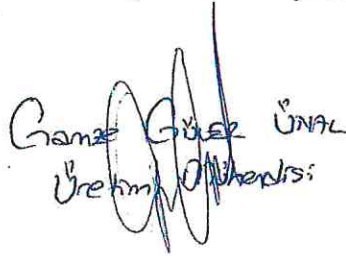
Gamze Güler ÜNAL
Üretim Mühendisi


Adnan Kaplan